


## Система диспетчеризации объектов Тепловых сетей г.Киев на платформе Satchwell BAS 2800+

Контролируемые объекты:

- насосные станции
- ТЭЦ

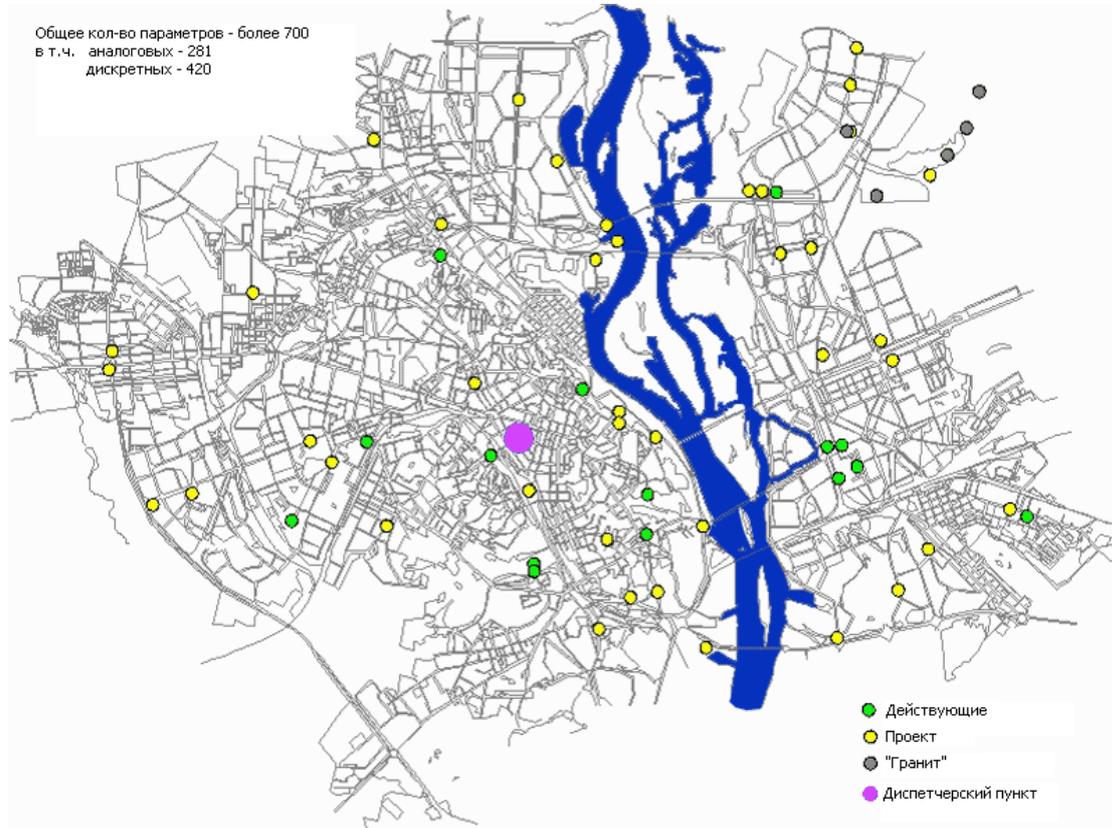

Контролируемые параметры на объектах:

- температура сетевой воды
- температура подшипников электродвигателей насосов
- расход воды в магистралях
- давление воды в узловых точках
- сигнал системы охраны объекта
- сигнал затопления
- состояние запорно-регулирующей арматуры

Каналы связи:

- радиосеть пакетной передачи данных WidaNet (X.25)
- коммутируемые и выделенные проводные линии связи

На объектах установлены универсальные свободно программируемые сетевые контроллеры UNC 196, UNC 296, UNC 596 (Satchwell, Великобритания).

В диспетчерском пункте установлено программное обеспечение системы сбора данных и оперативного диспетчерского управления BAS 2800+ (Satchwell, Великобритания), включает систему программирования контроллеров.

ООО «СОЛИТОН» (г.Киев) специализируется на системах автоматизации и диспетчеризации для промышленных предприятий и современных зданий [www.soliton.com.ua](http://www.soliton.com.ua)

ООО «СОЛИТОН», 2000г.